

2026 年 7 月 29 日

**ALPS 処理水海域モニタリング測定結果
海水浴場調査（トリチウム（速報））（2026 年 7 月 22 日分）**

1. 調査概要

(1) 試料採取期間

2026 年 7 月 22 日

(2) 調査地点

福島県内の海水浴場の 8 測点（釣師浜海水浴場、原釜尾浜海水浴場、北泉海水浴場、岩沢海水浴場、久之浜・波立海水浴場、勿来海水浴場、請戸海水浴場及び富岡海水浴場）

(3) 調査内容

- ・ 海水の放射性物質濃度（トリチウム）の測定

検出下限目標値を 10 Bq/L として実施。

※ 検出下限目標値とは、「この値までは確実に検出できる状態を確保する」ために、分析の精度管理上あらかじめ設定する基準値のことである。実際に算出される検出下限値は試料ごとに異なるが、通常はこの目標値と同等か、あるいはそれより低い値となる。

2. 結果概要

(1) 海水浴場調査（8 測点（8 試料））

海水のトリチウムは、全て検出下限値未満であった。

（詳細別紙）

（地図別添）

＜問い合わせ先＞

環境省水・大気環境局海洋環境課

直 通：03-5521-8306

代 表：03-3581-3351

海水浴場における海水中のトリチウム分析結果

測点	採取日	採取層	採取深度 (m)	核種	放射能濃度 ^{※1,※2}	単位
E-SK1	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK2	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK3	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK4	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK5	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK6	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK7	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L
E-SK8	2026/07/22	表層	0.2	H-3	< 8	Bq/L

※1 放射能濃度の表記は、「放射能濃度±合成標準不確かさ」である。

※2 検出下限値未満の場合は検出下限値を示した（例：「< 10 Bq/L」と表記している場合、10 Bq/L 未満であることを示す）。

(別添)

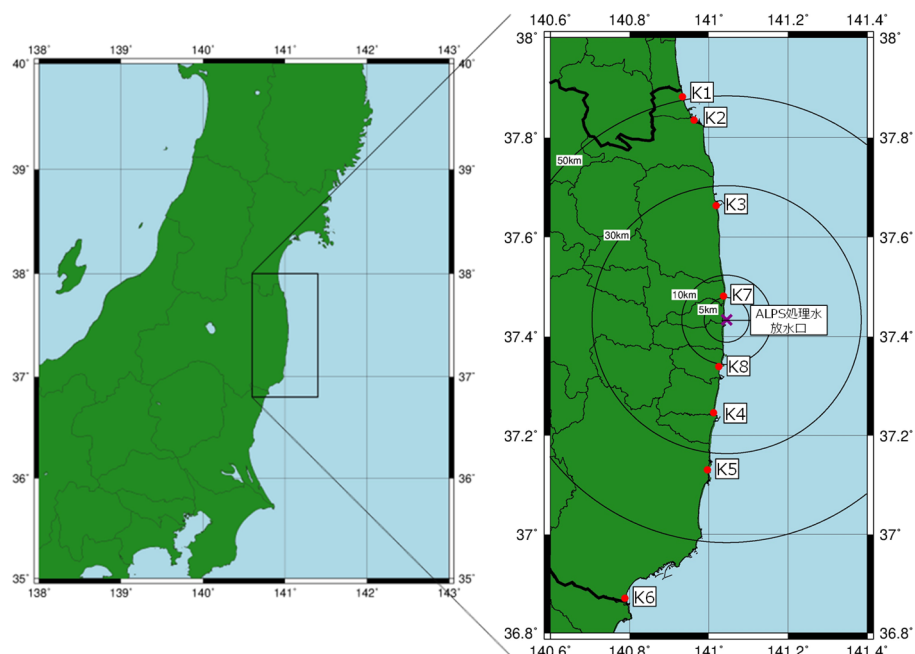


図 海水中のトリチウムの測点

※地図中の番号は「E-S」を省略して表記（例 E-SK1→K1）

K1：釣師浜海水浴場

K2：原釜尾浜海水浴場

K3：北泉海水浴場

K4：岩沢海水浴場

K5：久之浜・波立海水浴場

K6：勿来海水浴場

K7：請戸海水浴場

K8：富岡海水浴場